

Fiche technico-ludique

nov. 2019



ref. 700 - Deux tours champignon


max : 15	1 - 6 ans	1.00 m

Jeu adapté aux malentendants

Jeu adapté aux malvoyants



Vue élévation et plan de masse

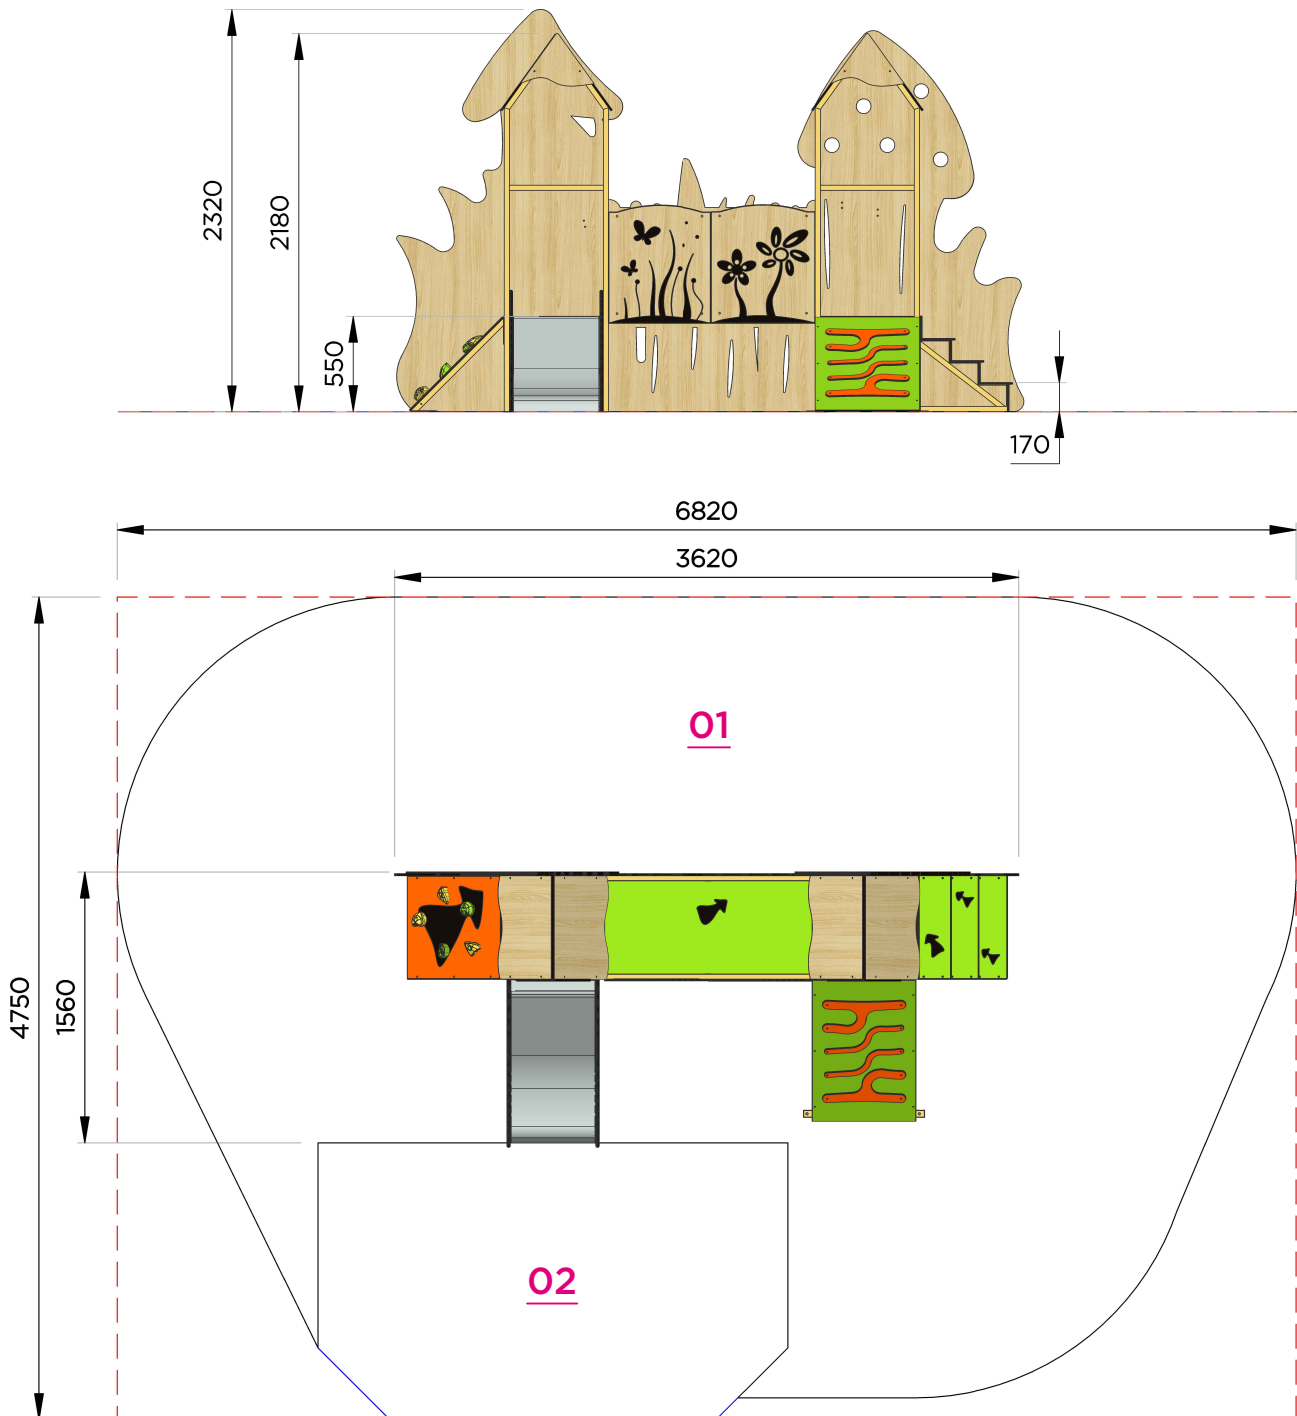

Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Surfaces totale HCL : 27.20 m²

01 : 0.55 m = 23.00 m²

02 : 1.00 m = 4.20 m²

Fiche technico-ludique

ref. 700 - Deux tours champignon

Fonctions ludiques


x 13



TRAVERSER




ESCALADER



GLISSER
Toboggan ht. 55
T-55



MONTER




IMAGINER




S'ABRITER



GRIMPER



IMAGINER

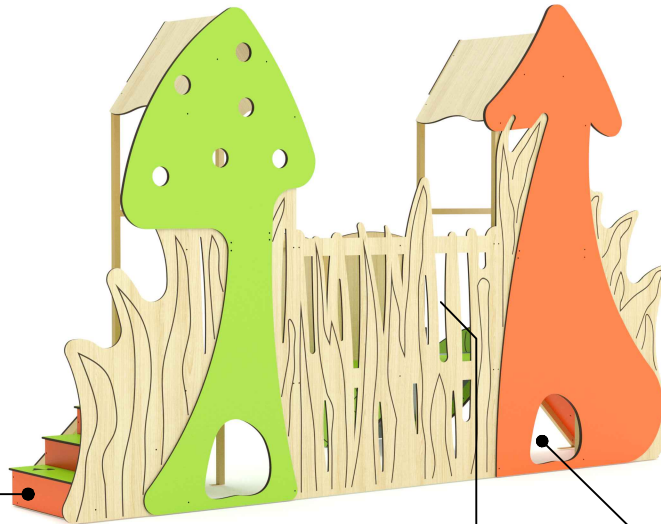

OBSERVER



PASSER AU TRAVERS

Fiche technico-ludique

ref. **700** - Deux tours champignon

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm

HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture


INOX : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	N700
Installation : Nbr jour / H	4 heures / 2 personnes
m ³ de béton	1.008 m³

Palettisation	1 palette / 4 x 0.80 m - Ht. 2.60 m 1 palette / 1.20 x 0.80 m Livré monté. Prévoir un engin pour la mise en place		
Poids de la pièce la plus lourde	30 Kg	Poids total	290 Kg

Scellements possibles

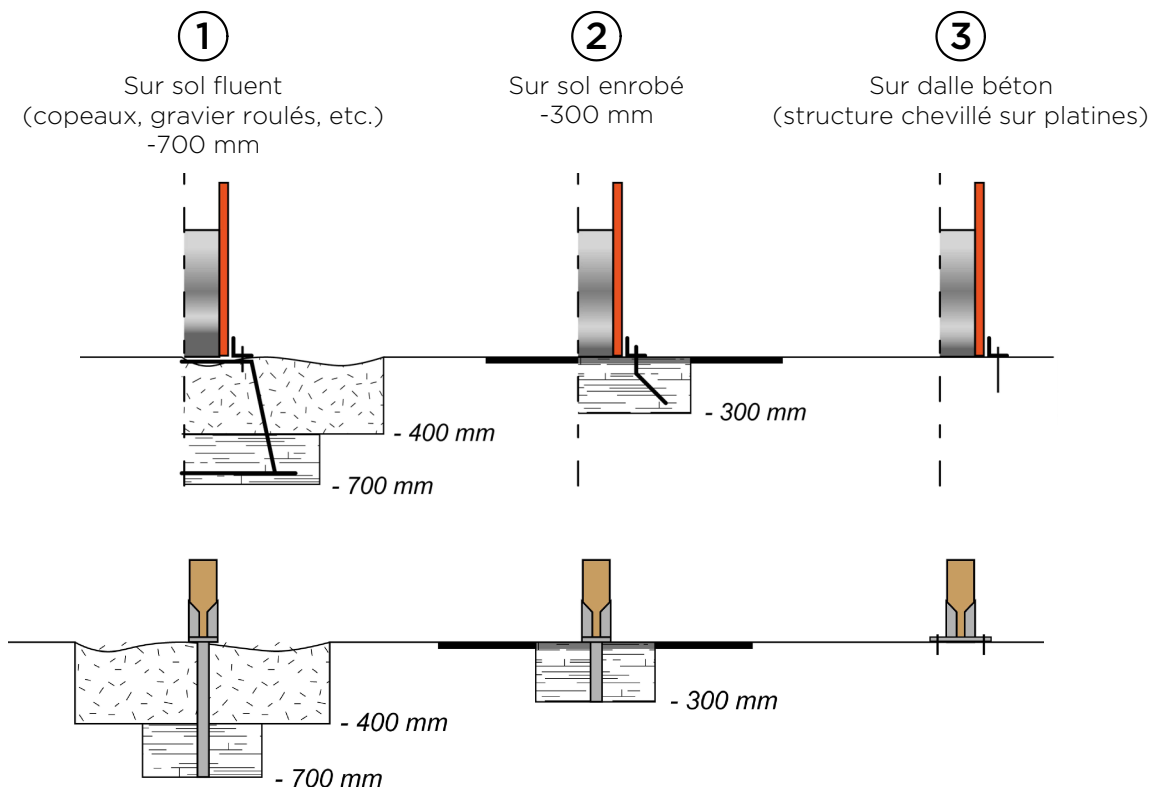

Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

